

VIA DO QD AR-CENTRA
SOBRE POÇO ELETRODUTO PVC Ø25mm²
EXTERNO VIA F/OD-AR-01--TÉRREO


1X # 16 mm²
4X # 16 mm²

QD-AR-01--TÉRREO

005: Os compressores dos AR condicionados Split
dos circuitos 01, 02, 06, 07, 08 e 09
serão instalados no poço de ventilação

SPLIT TRIFÁSICO

SPLIT MONOFÁSICO

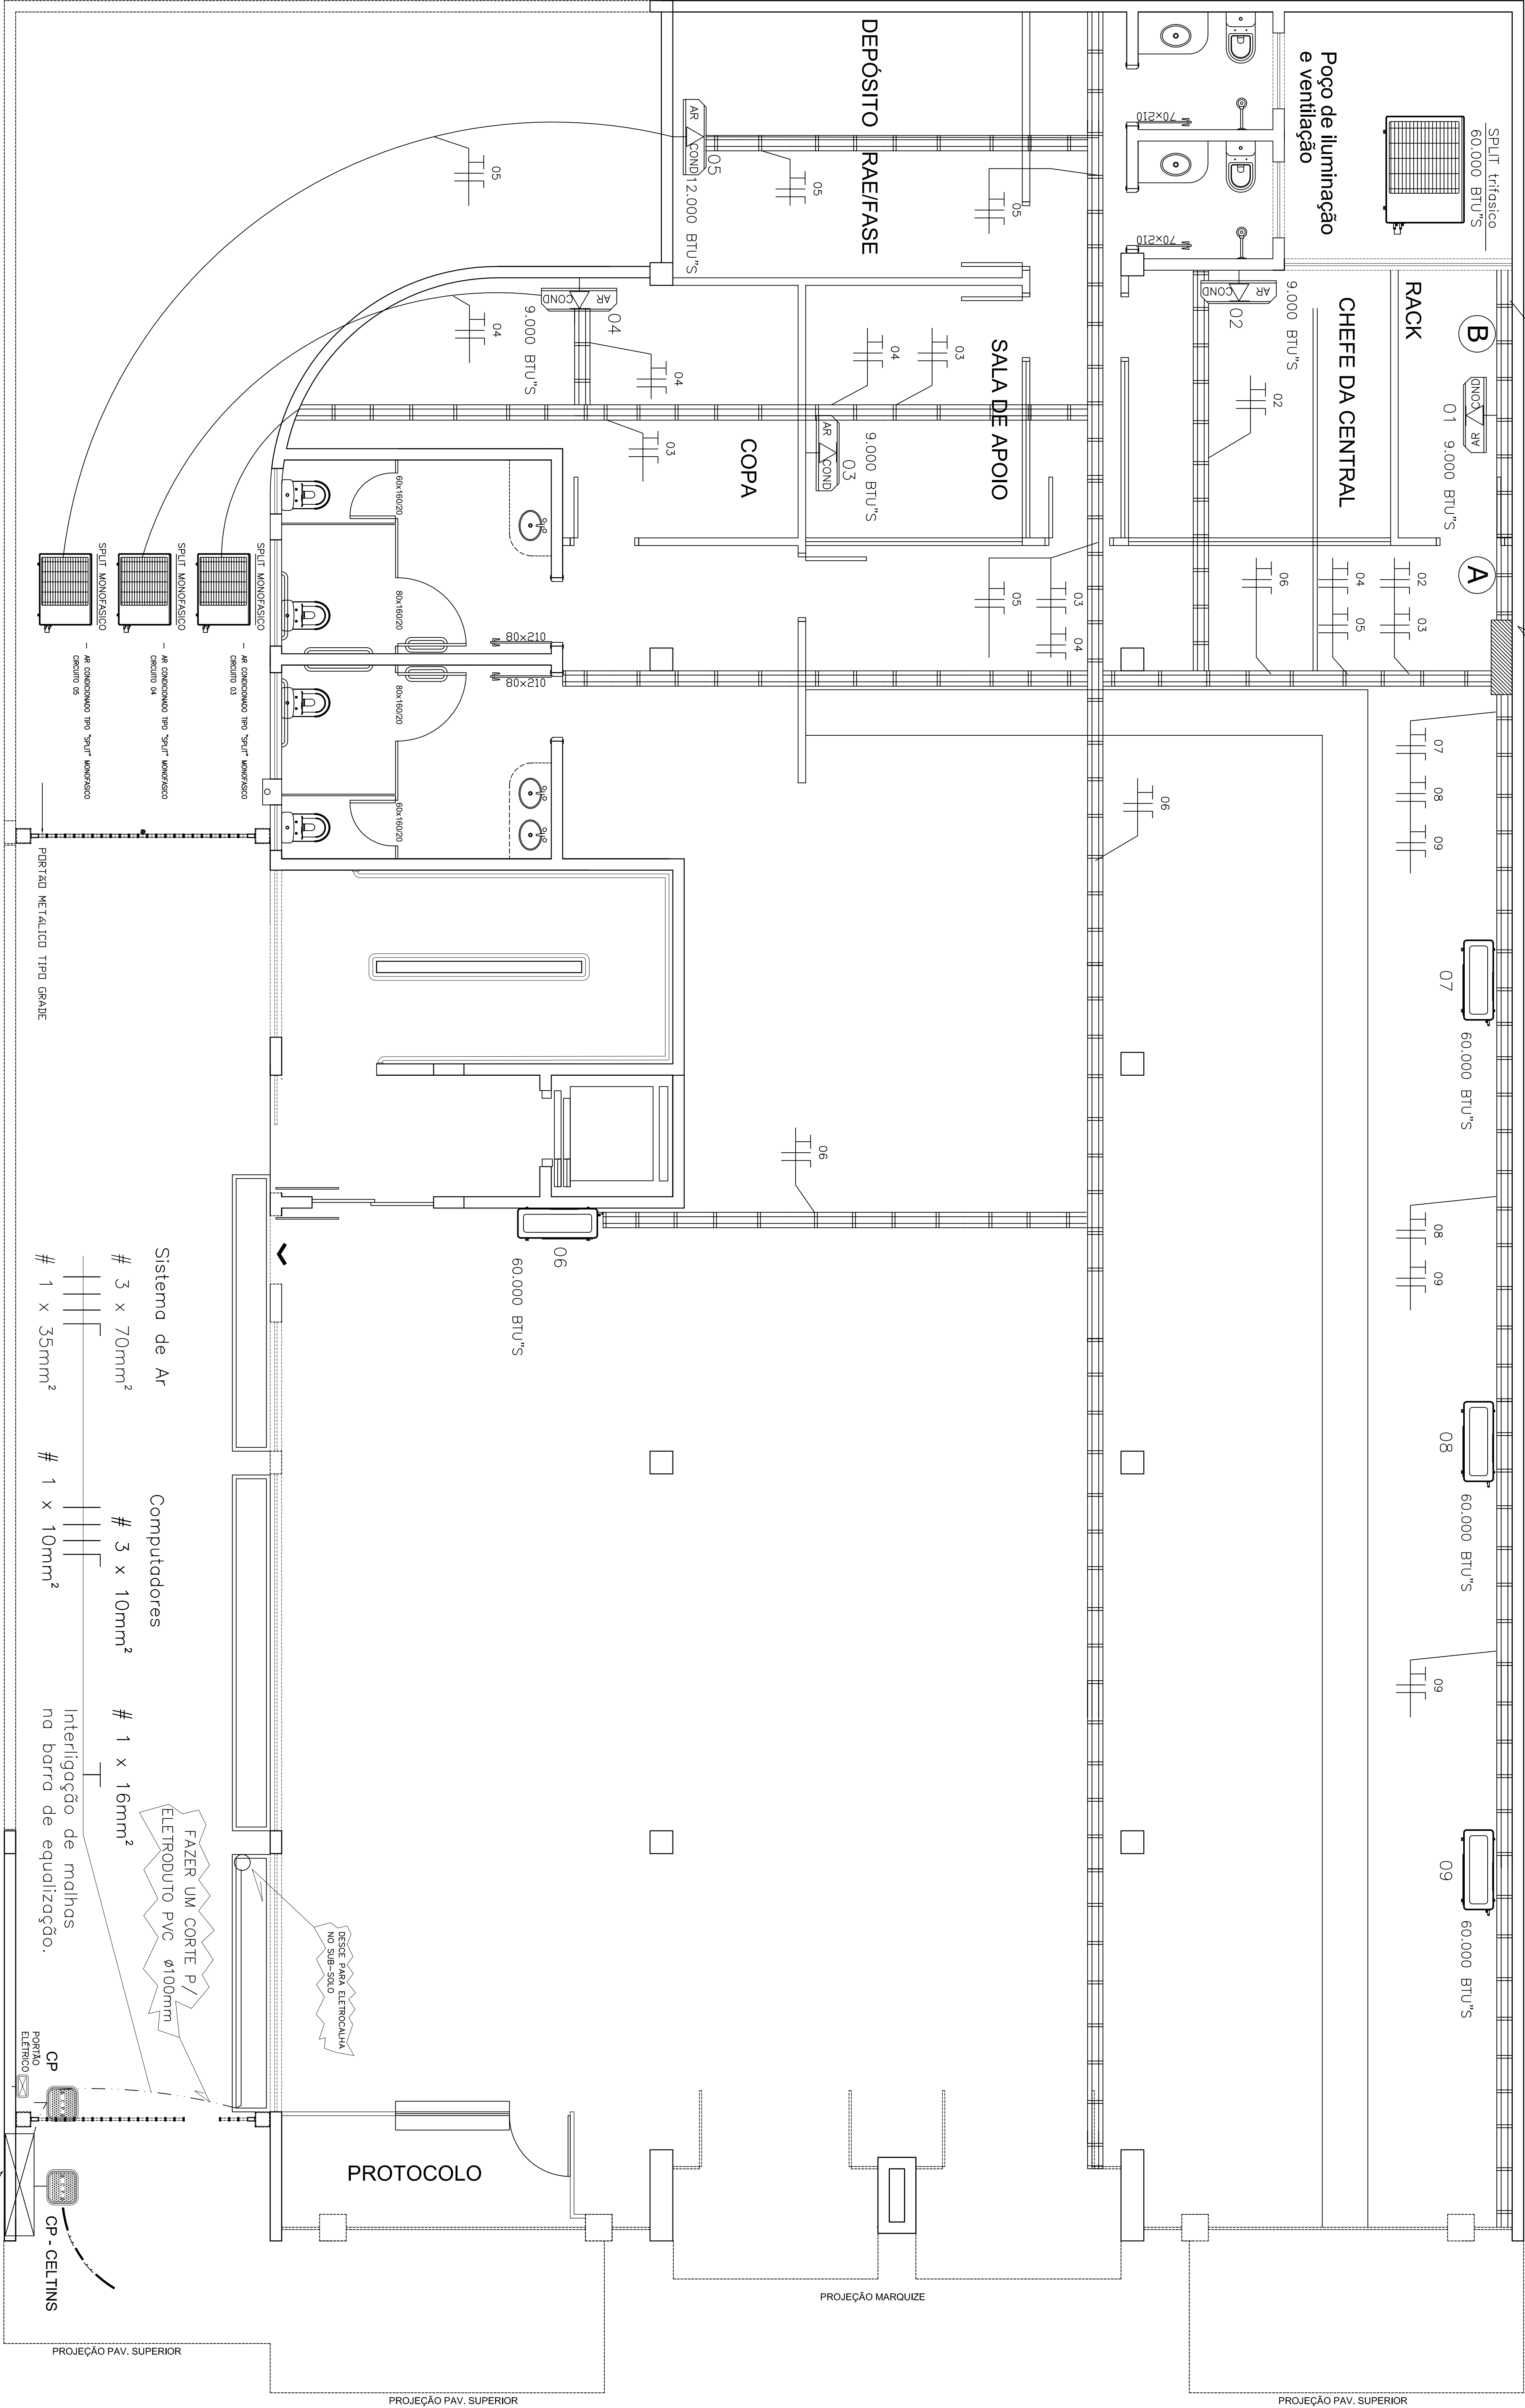


Sistema de Ar
3 x 70mm²
Computadores
3 x 10mm²
1 x 16mm²
Interligação de malhas
na barra de equalização.

AMPLIAÇÃO-PLANTA BAIXA_PAV. TÉRREO

ESCALA: 1/100

SIMBOLOGIA



RELAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS PARA ELETRODUTOS									
Diâmetro Nominal	20mm	25mm	40mm	50mm	60mm	75mm	80mm	100mm	
Altura Nominal	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Altura Nominal	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

APPROVAÇÃO PREFEITURA

APPROVAÇÃO BOMBEIROS

ACTA DO PROJETO

UBIRAJARA B. COSTA - CREA 5060126429 D/S/P

END DO PROJ. 504511 ALAMEDA 13, LOTE 13 PALMAS/TO TEL. 3314 2575

ÁREAS

TERRENO 540,00 m²

PLANTA BAIXA_TÉRREO_LEGENDA

CONSTRUÇÃO

SUBSÓLO 515,85 m²

TÉRREO 461,52 m²

SUPERIOR 553,73 m²

A TOTAL 1531,10 m²

ENDEREÇO DA OBRA

UBIRAJARA B. COSTA

COMERCIAL

ELETRICO

Tribunal Regional Eleitoral-70